



Zasilanie linią napowietrzną

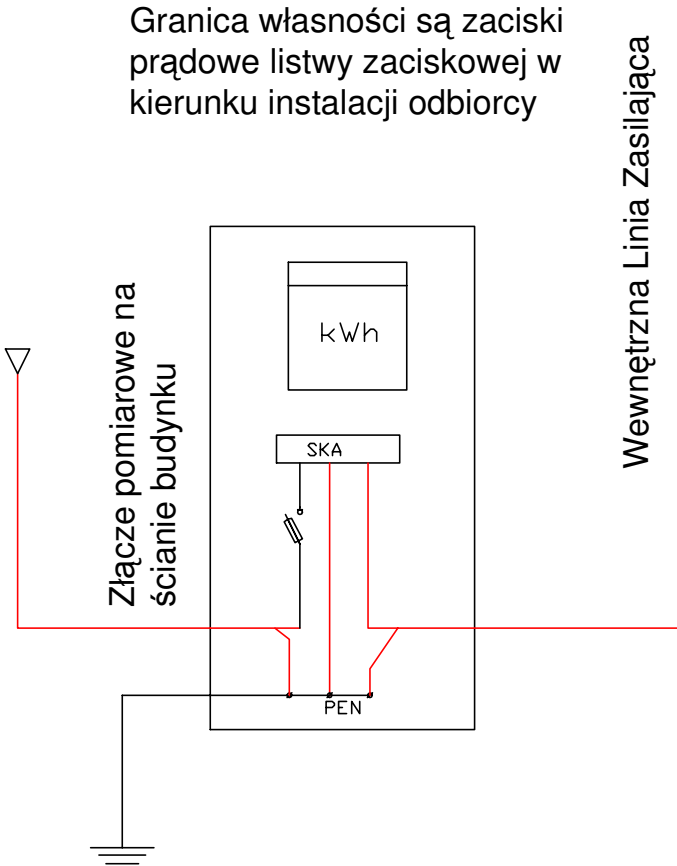

Układ sieci: TN-C-S
Punkt rozdziła w rozdzielni głównej budynku.
Przewód PE dodatkowo połączony w rozdzielni RE z uziomem budynku wykonanym jako uziom otokowy.

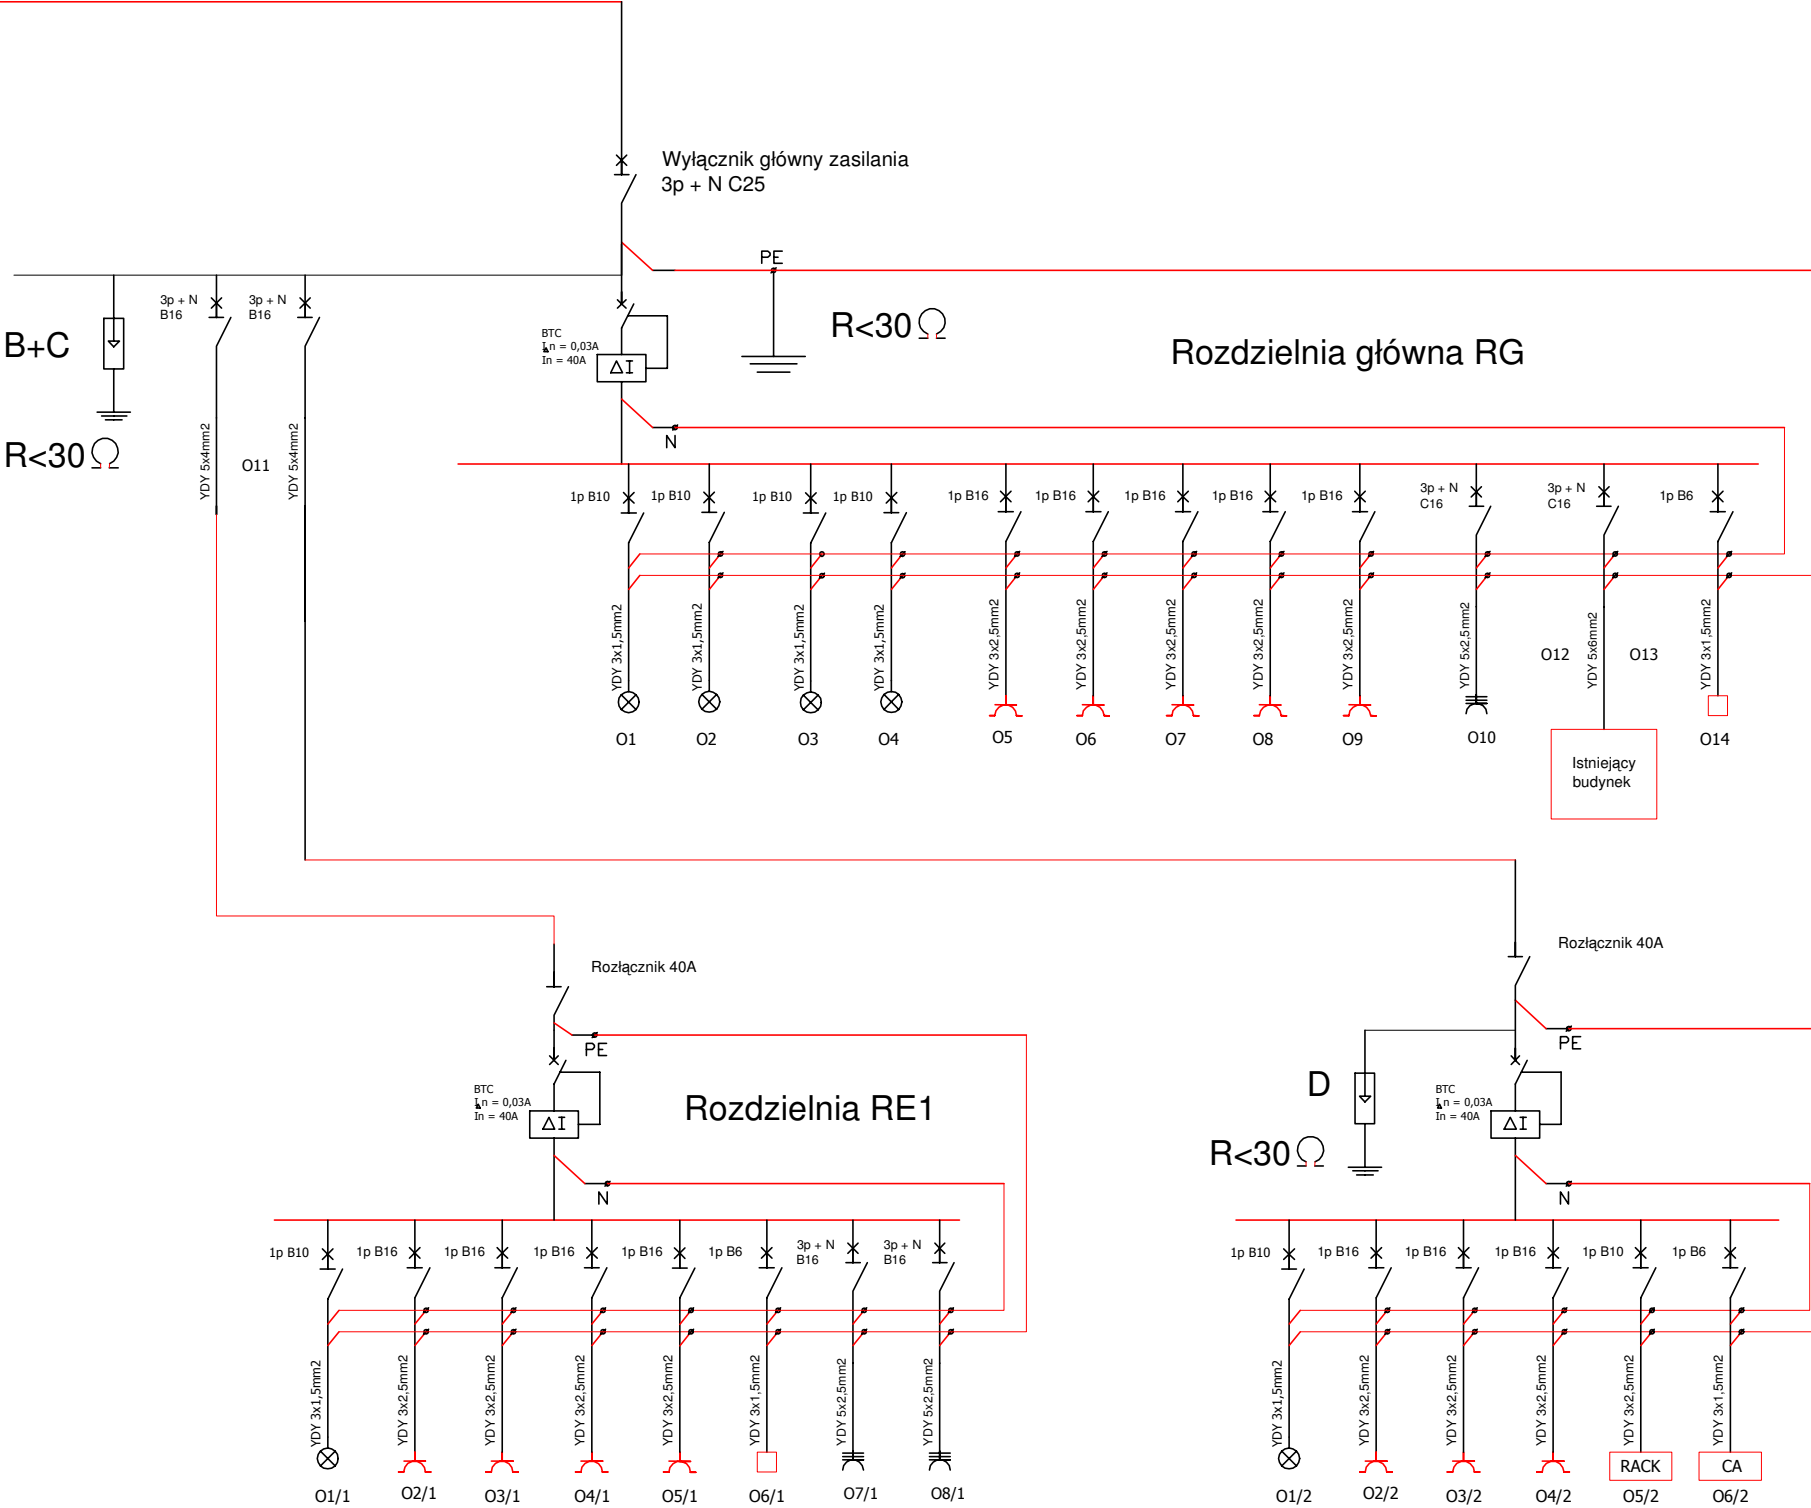

PHU Paweł Iwanicki tel. 660 482 486		ul. Marszałkowska 1a/3 16-020 Czarna Białostocka	
Projektant	inż. Wacław Mojkowski		Data: 26.06.2010r.
Sprawdzający	inż. Leonard Onufryjuk		Stadium: Projekt Techniczny
Współpraca	mgr inż. Paweł Iwanicki		
Inwestor: Gmina Perlejewo; Urząd Gminy w Perlejewie: 17-322 Perlejewo			Branża:
Zadanie: "Budowa świetlicy wiejskiej w Perlejewie"			Elektryczna
Skala:	Tytuł rysunku: Schemat jednokreskowy		Nr rysunku: 3