


HYDRANT NAZIEMNY

Zabezpieczenie obsypką z tłucznia w strefie odwodnieniowej

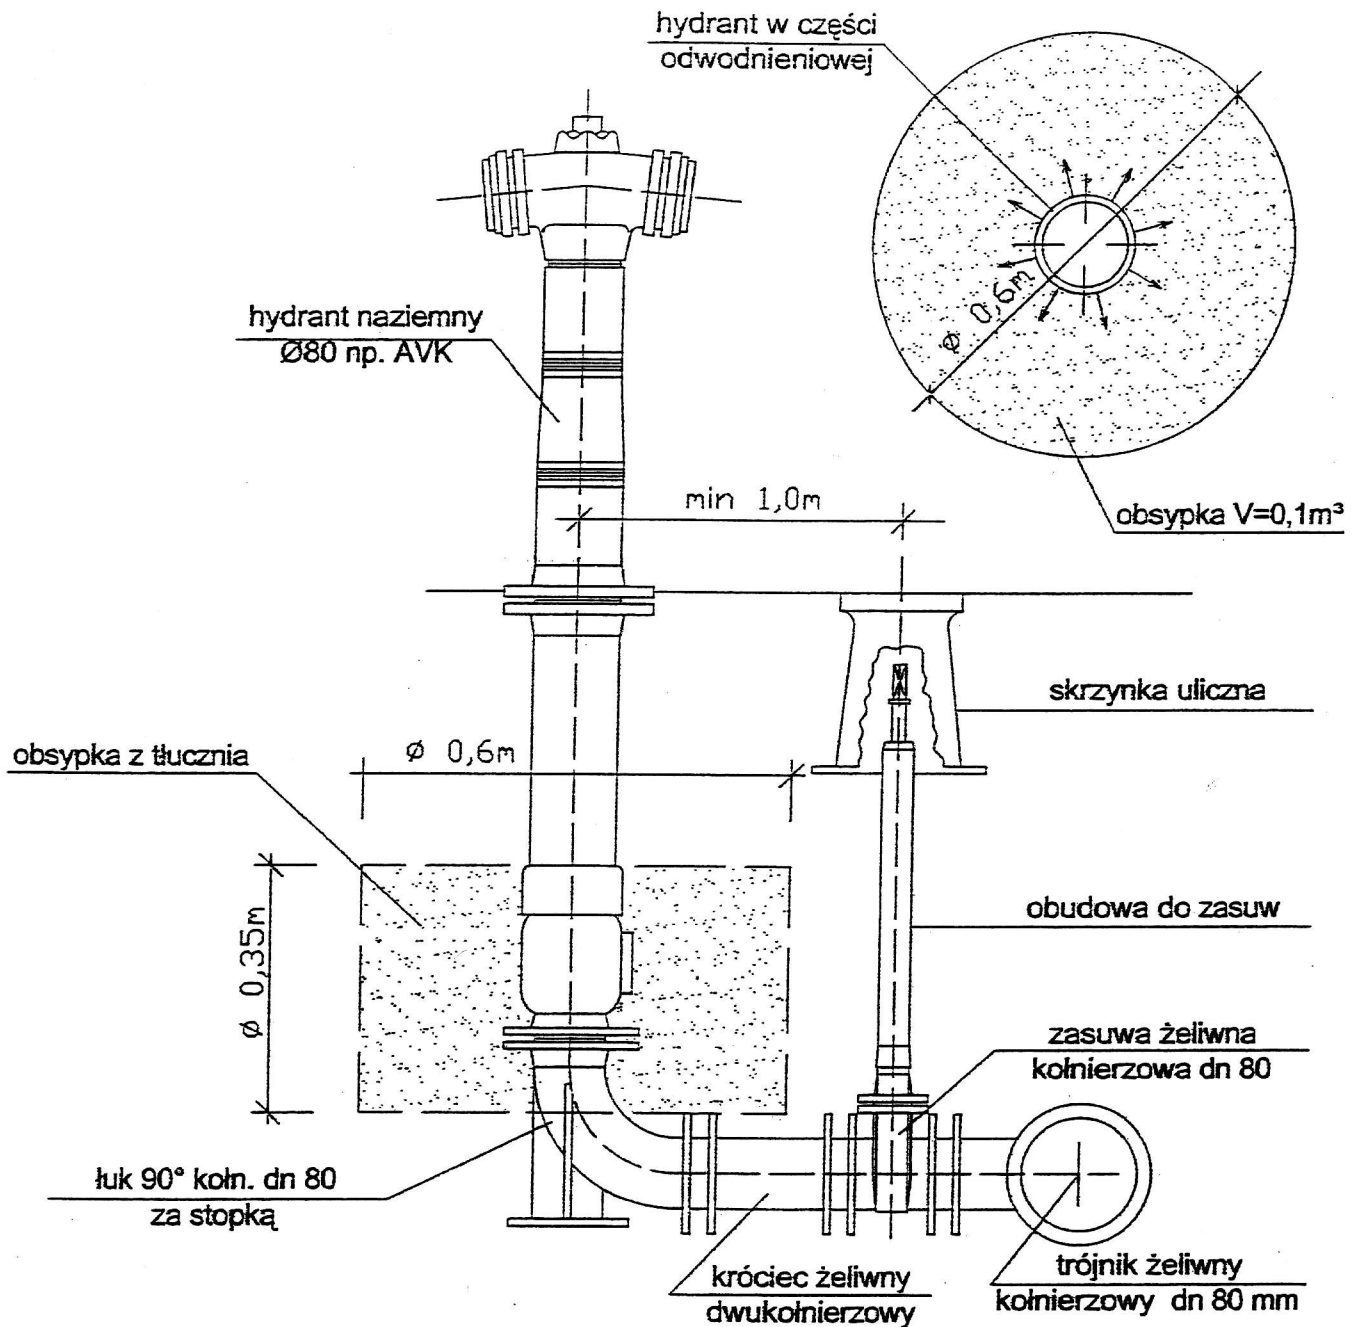

OBIEKT ADRES	Sieć wodociągowa z przyłączami Olszewo, kol. Twarogi Wypychy gm. Perlejewo	
PRZEDMIOT SKALA I NR RYSUNKU	Hydrant nadziemny Ø 80 mm Schemat	Rys. Nr 6
1. Projektant nr upr. bud 2. Sprawdzający nr upr. bud	1. mgr inż. MARIA J. JUSZCZYŃSKA BŁ/100/94 specjałn. instalac.-inżynieryjna	
DATA 20.10 2008 r. 2.	1. PODPISY 2. inż. TADEUSZ WYSZKOWSKI BŁ/189/91 specjałn. instalac.-inżynieryjna	