


Zabezpieczenie kabli telefonicznych doziemnych i światłowodowych

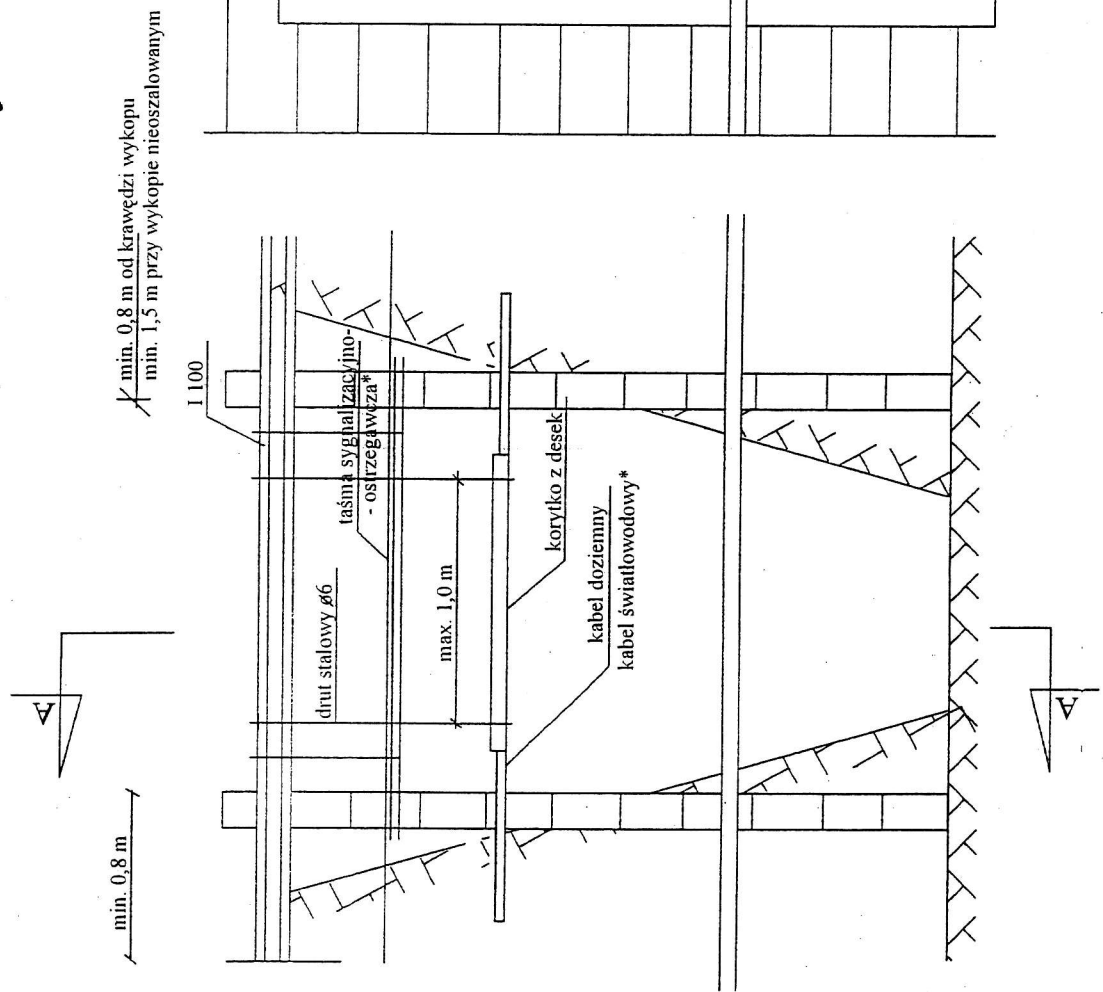

OBIEKT ADRES	Sieć wodociągowa z przyłączami Olszewo, kol. Twarogi Wypychy gm. Perlejewo	
PRZEDMIOT SKALA I NR RYSUNKU	Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego doziemn. Schemat	Rys. Nr 8
1. Projektant nr upr. bud 2. Sprawdzający nr upr. bud	1. mgr inż. MARIA J. JUSZCZYŃSKA BŁ/100/94 specj. instalac.-inżynieryjna	
DATA 1. PODPISY	2. inż. TADEUSZ WYSZKOWSKI BŁ/189/91 specj. instalac.-inżynieryjna	
20.10 2008 r. 2.		