


HYDRANT NAZIEMNY

Zabezpieczenie obsypką z tłucznia w strefie odwodnieniowej

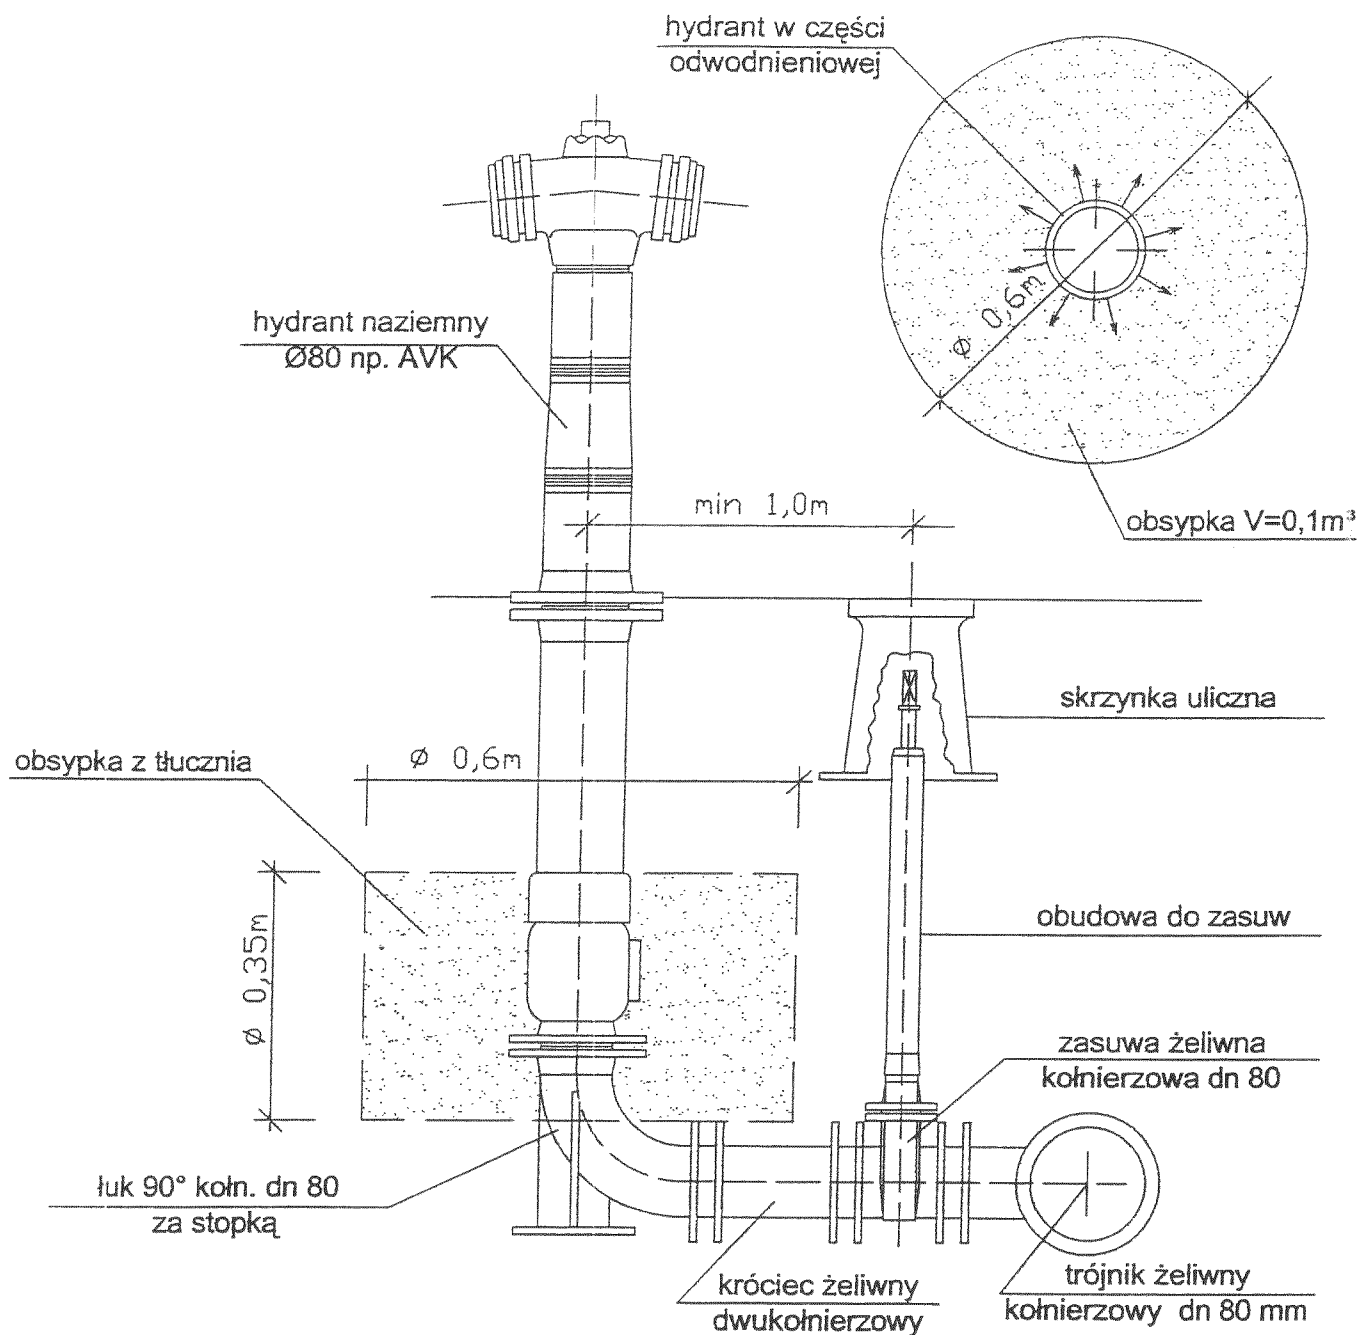

OBIEKT ADRES	Sieć wodociągowa z przyłączami Kol. Pelch , kol. Leszczka Duża gm. Perlejewo	
PRZEDMIOT SKALA I NR RYSUNKU	Hydrant nadziemny Ø 80 mm Schemat	Rys. Nr 12
1. Projektant nr upr. bud 2. Sprawdzający nr upr.bud	1. mgr inż. MARIA J. JUSZCZYŃSKA BL/100/94 specjałn. instalac.-inżynieryjna	
DATA PODPISY 1.	2. inż. TADEUSZ WYSZKOWSKI BL/189/91 specjałn. instalac.-inżynieryjna	
05.05 2008 r. 2.		