


Rozwinięcie  
Instalacji kan.sanitarnej

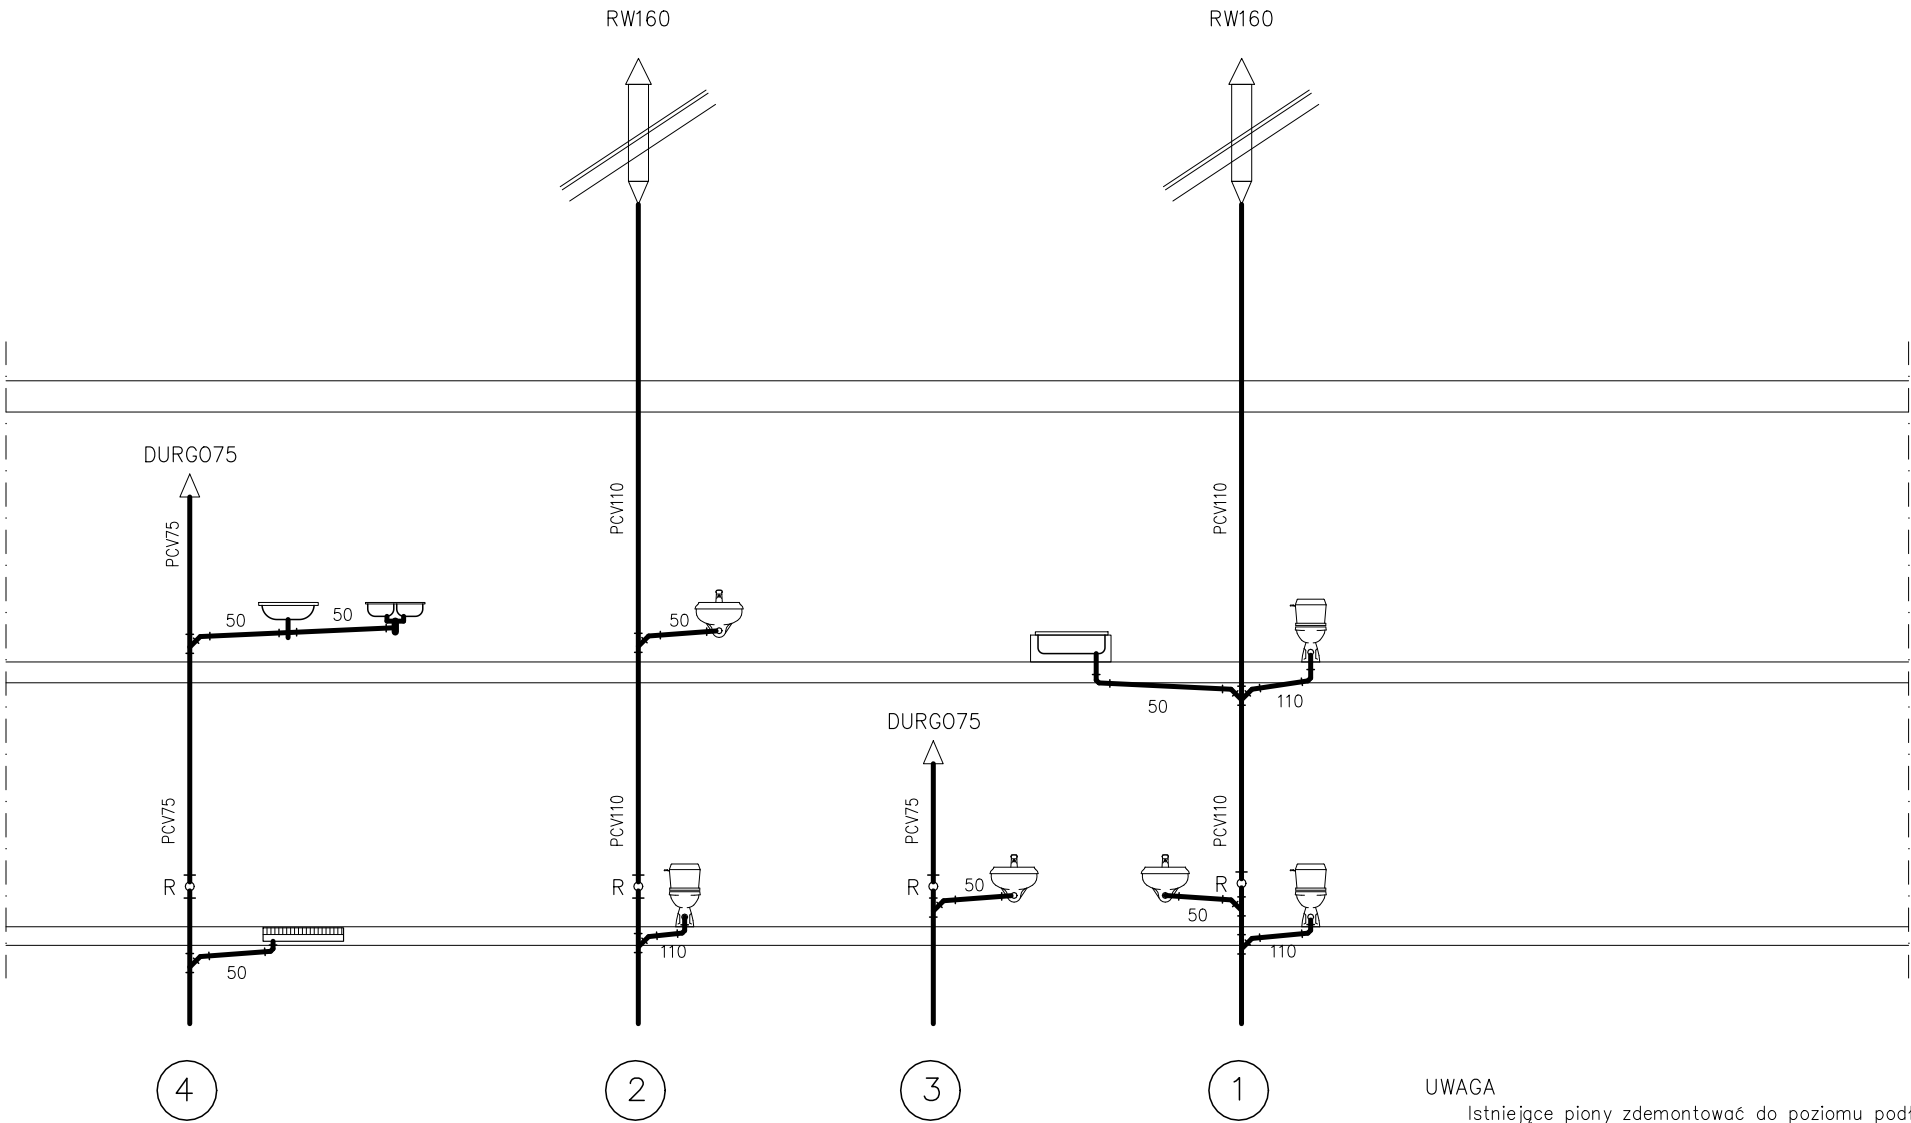

UWAGA  
Istniejące piony zdemontować do poziomu podłogi  
lub do miejsca połączenie z rurociągiem poziomym.  
Projektowane piony i podejścia do przyborów sanitarnych  
układać w brzdach lub obudować płytą karton-gips.

PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM GMINNEGO W PERLEJEWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE, KLUB MALUCHA, BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ I PUBLICZNĄ ORAZ KLUB SENIORA				
Adres Inwestycji	Perlejewo , geod.nr dz.100;17–322 Perlejewo			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektant	mgr inż. Mirosława Kobylińska	278/Lb/99	specjalistyczna sanitarna	
Sprawdz.	mgr inż. Jolanta Bokowy	Wa-718/93	specjalistyczna sanitarna	
Branża	Sanitarna	Rozwinięcie	Skala	1:100
Data	05.2019r.	Instalacji kan.sanit.	Nr Rys.	4