


TEWc  
OBUDOWA II KLASA IZOLACJI  
Pi=5,1 kW  
Ps=2,6 kW  
TEWc - RN-55 3x12

|                                       |
|---------------------------------------|
| OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA            |
| Samoczynne wyłączanie w układzie TN-S |

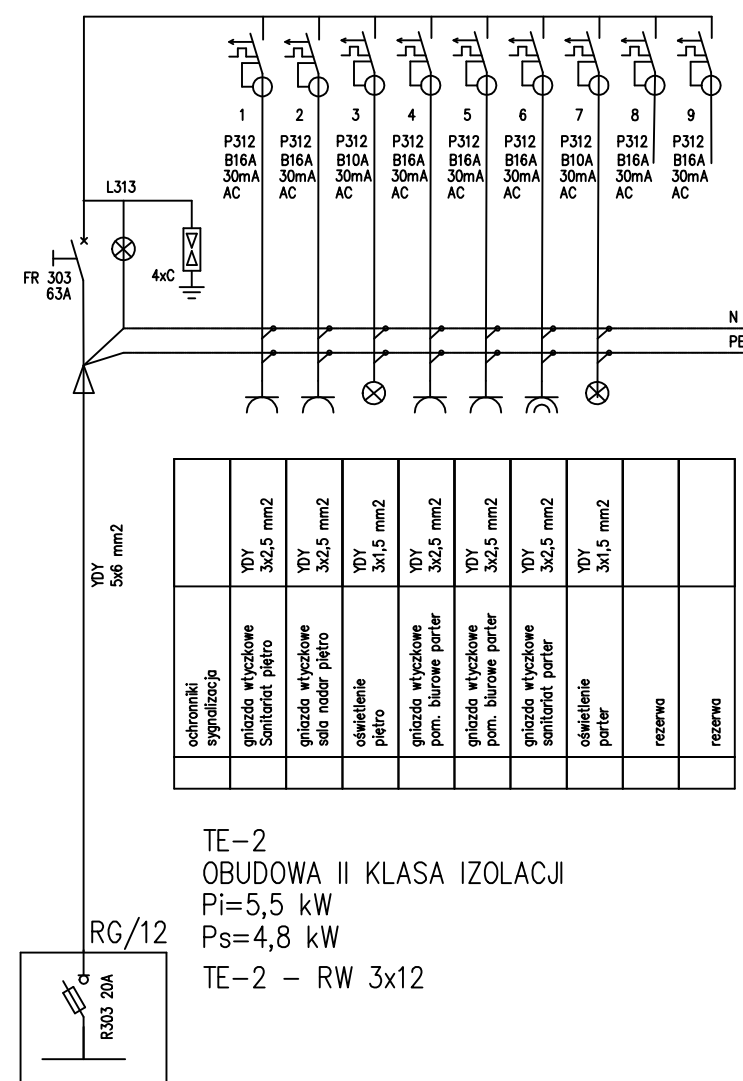

TE-2  
OBUDOWA II KLASA IZOLACJI  
Pi=5,5 kW  
Ps=4,8 kW  
TE-2 - RW 3x12

**P.E.U. SKIMAR**  
mgr inż. Janusz Bogdan Sadowski  
15-057 Białystok, ul. B. Chrobrego 5G/67  
tel. 085 732 21 99, mob. 0 608 477 116  
NIP: 966-053-64-50  
www.skimar.pl; mail: skimar@home.pl

|   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU GMINY PERLEJEWO. 17-322 PERLEJEWO |                      |                        |
| E. 2  | TABLICE TEWc i TE-2. |                        |
| autorzy opracowania :   |                      | Skala: 1:50 IV-2009 r. |
| inż. Wiesław Kondracki upr. BL/81/98  |                      |                        |
| mgr inż. Janusz Sadowski  |                      |                        |
| Oprogramowanie licencjonowane BricsCad Classic ver. 9.xx (No: 66781)              |                      |                        |